



voorgevel

rechtergevel

achtergevel

linkergevel

algemeen

Verwarming

- de CV-installatie bestaat uit een HR ketel conform specificatie van de EPC-berekening

Elektra

- elektra keuken volgens de keukentekening
- minimaal 2 geaarde dubb. wcd's over 2 groepen verdeeld, en een toevoeding en doors b.v. perilex wcd
- wcd's geaard uitvoeren en plaatsen op 30cm-Peel
- box hal overloop berging en. bijkeuken
- in op 105 cm -peel of als vermeld op tekening

Maatvoering aansluitingen elektra en cv installatie volgens tekening installateur/ leverancier en technische omschrijving.

Ventilatie

- toevoer van verse lucht geschiedt d.m.v. ventilatie-roosters/afzuig-systeem
- type, aantal en plaats volgens ventilatieberekening
- afvoer van gebruikte lucht geschiedt mechanisch
- meterkast door kier onder deur

Afmetingen

- voor sanitair en tegelwerk is uitgegaan van standaard elementen, mits anders aangegeven
- de binnendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 880mm (topdek), tenzij anders vermeld
- de deurhoogte is 2350mm
- de buitendeuren en uitvoeren in een deurbreedte van 930mm
- de deurhoogte is 2350mm
- 2cm detail t.p.v. voordeur

NEN normen

Drinkwater

- NEN 1066

Elektra

- NEN 1018 (04/1/34/4)

Ventilatie

- NEN 1087 (255/1/255)

Daglicht

- NEN 2057

Opmerkingen

- NEN 2345

VWA en WVA

- NEN 2175

Geluidswering

- NEN 5011

Inbraakverminder

- NEN 5017 (206/1/206)

Brand

- NEN 5012, 5095, 6071, 6072, 6073

F-factor

- NEN 2718

Luchtdichtheitsgrens

- NEN 2465

afkortingen

ak

afzuigkap

bik

buitenkraan

c

closeel

cv

cv-ketel

d

douche

db

deurbel

f

fonteinje

g

goofsteen

hwa

hemelwater afvoer

kk

keukenkast

kookkl.

kookkleiding

mv

mechanische ventilatie

ol

ontspanningsleiding

os

ontstoppingsstuk

r

radiator

rc

plint radiator

sk

stookkast

sp

schroefput

v

vloer-ventilatiekoker

vr

ventilatie-rooster kozijn

vw

vaalwasser

vwa

vuilwater afvoer

wcd

wandcontactdoos

wm

wasautomaat

wd

wasdroger

wf

wasfotel

vbs-box

Box Vital air system vent box

vbs-1

buva centraal bedienings-unit

vbs-2

buva bedieningsunit-bad.

renvooi

renvooi

- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
- De gehele woning dient rat en muiswerend worden uitgevoerd.
- De weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand dient 30 minuten te zijn.
- De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (Nen 6065)
- Rook gas afvoerkanalen dienen brand en rookwerend te worden afgeflammet.
- De woning is 1 brandcompartiment.
- Rookmelders (225u) onderling gekoppeld en voldoen aan de Nen 2555
- Toegangsdeuren tot woningen, verlijfs-, toilet, badruimtes: vrije doorgang min 0.85 x 2300 mm
- Hoogte verschil t.p.v 1 toegangsdeur van de woning tov het onliggend terrein is + 0.02 m
- De gehele woning regen en vochtwerend uitvoeren.
- Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakwerendheids klasse 2
- Geluidswering scheidingconstructies tussen onderlinge verlijfsruimten in de woning voldoen aan -20 dba
- Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt dmv vloer en wandtegels
- De gasinstallatie voldoet aan de Nen 1078 (npr 3378)

afmetingen = excl. vergunningsvrije bouwdeel

BRUTO VLOEROPPERVLAK
hoofdbouw 315 m²
aanbouw 11 m²
totaal 326 m²


BRUTO INHOUD
hoofdbouw 858 m³
aanbouw 34 m³
totaal 892 m³

Disclaimer


Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw B.V., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.


Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw B.V.

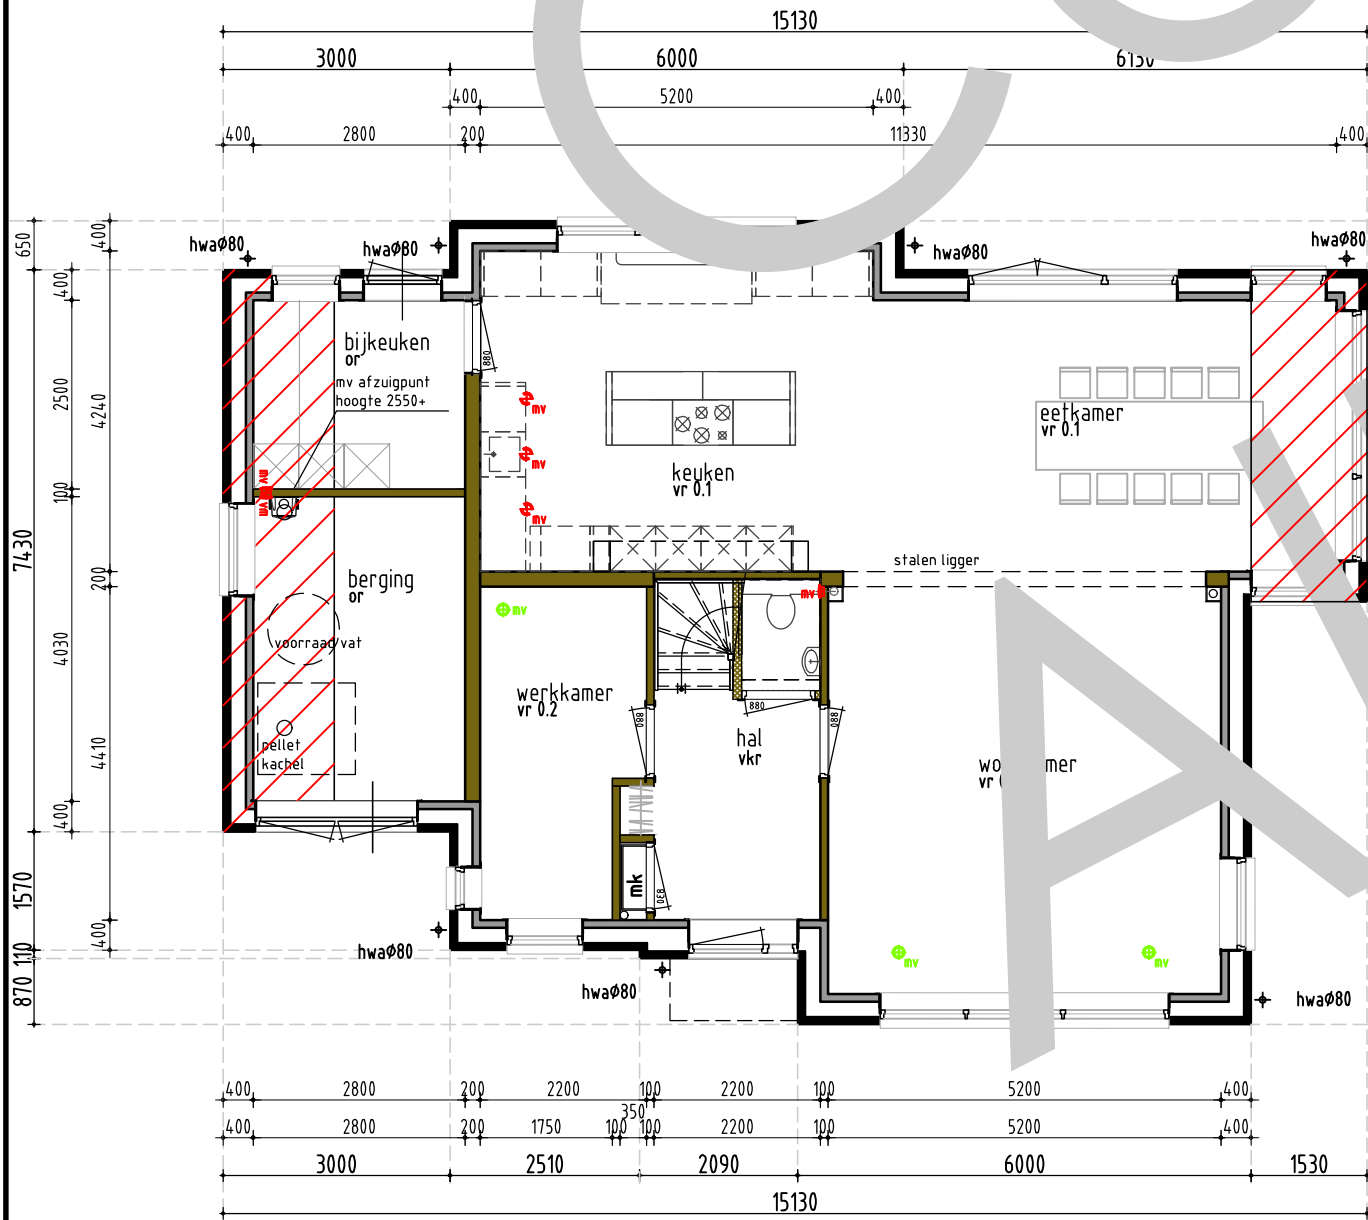

beganegrond

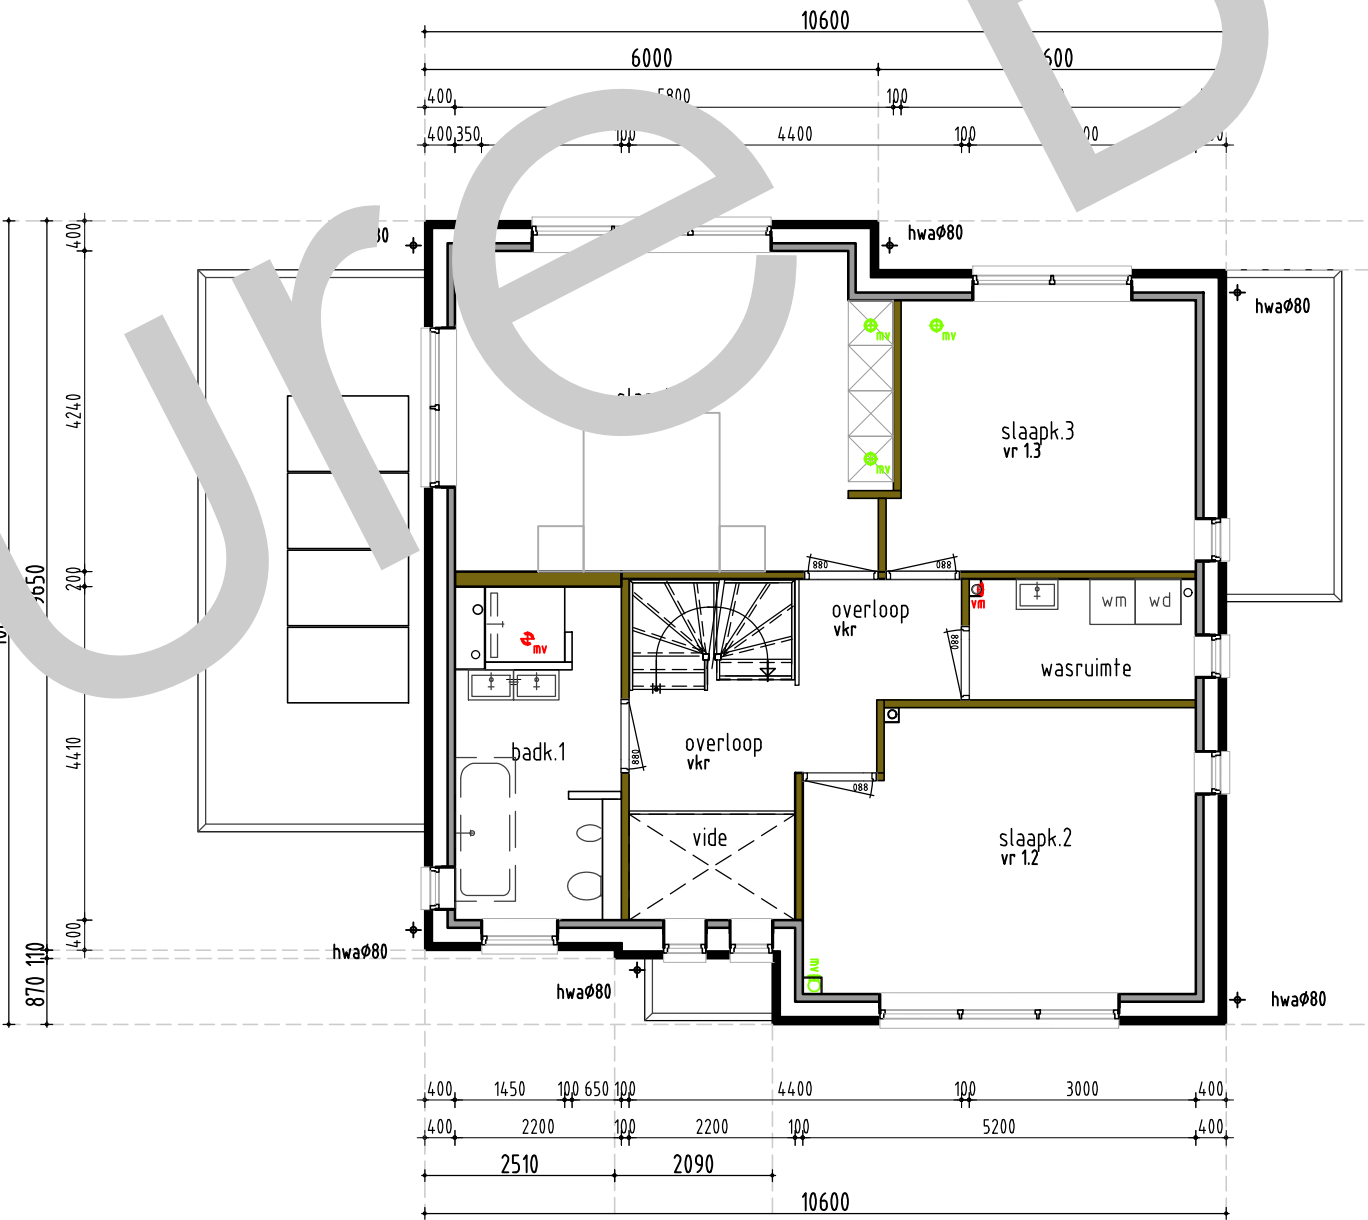

1e verdieping

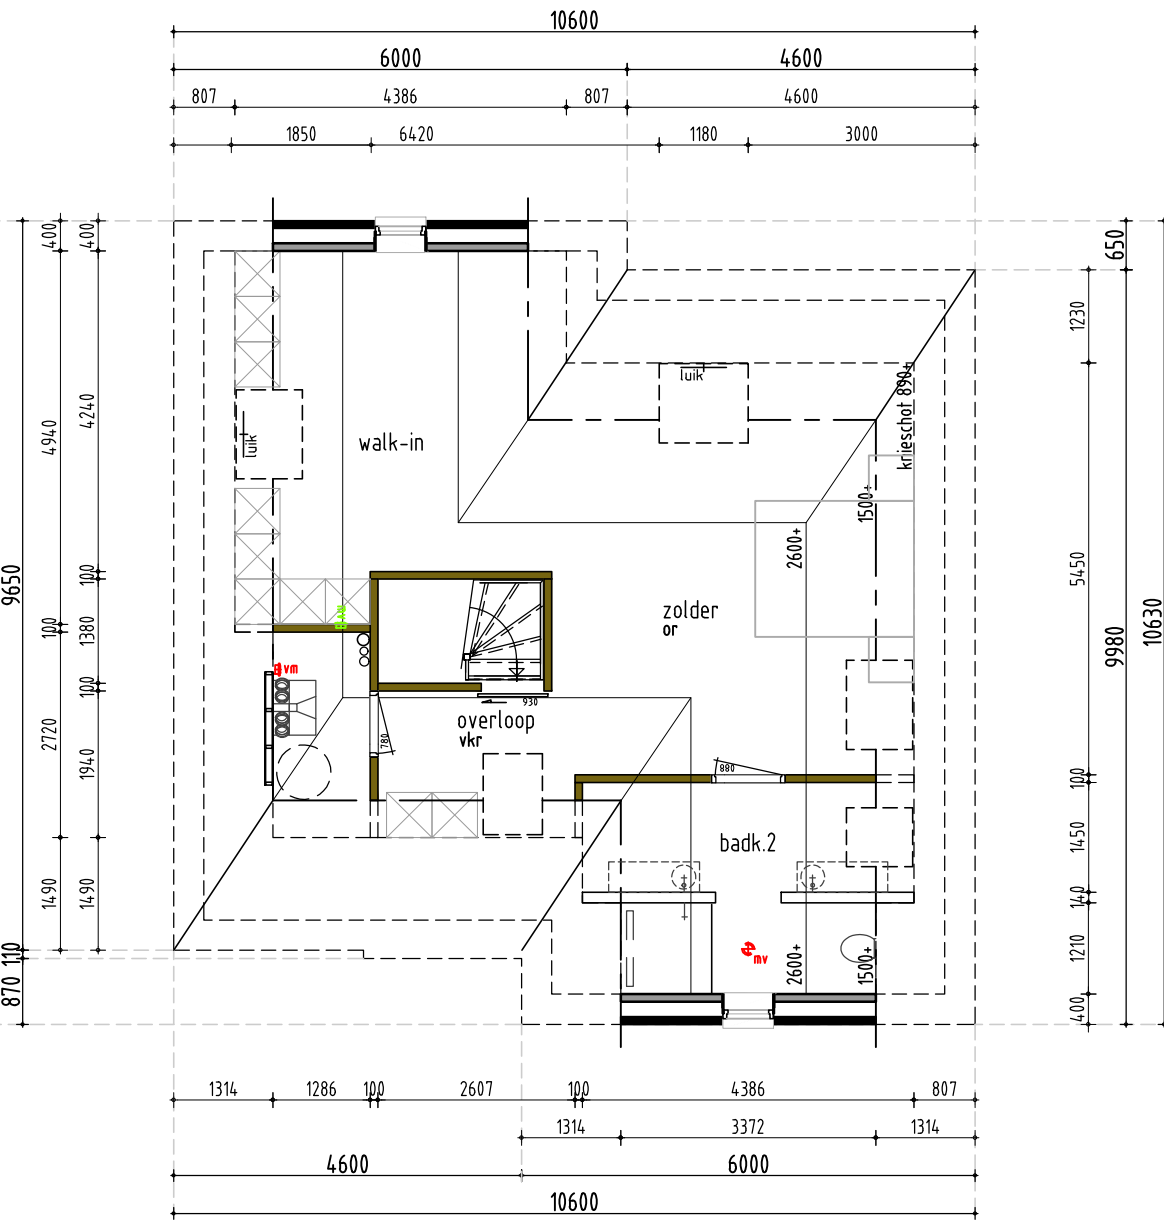

zolder