




voorgevel


rechtergevel

achtergevel


linkergevel

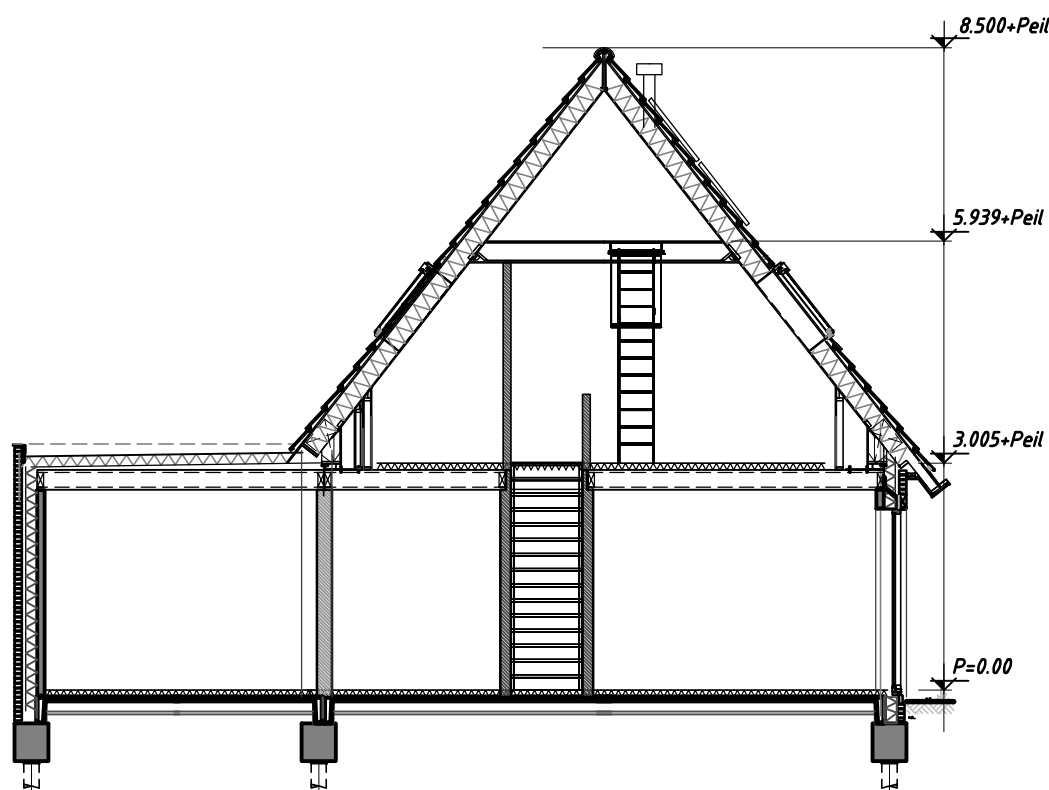


doorsnede hoofdbouw

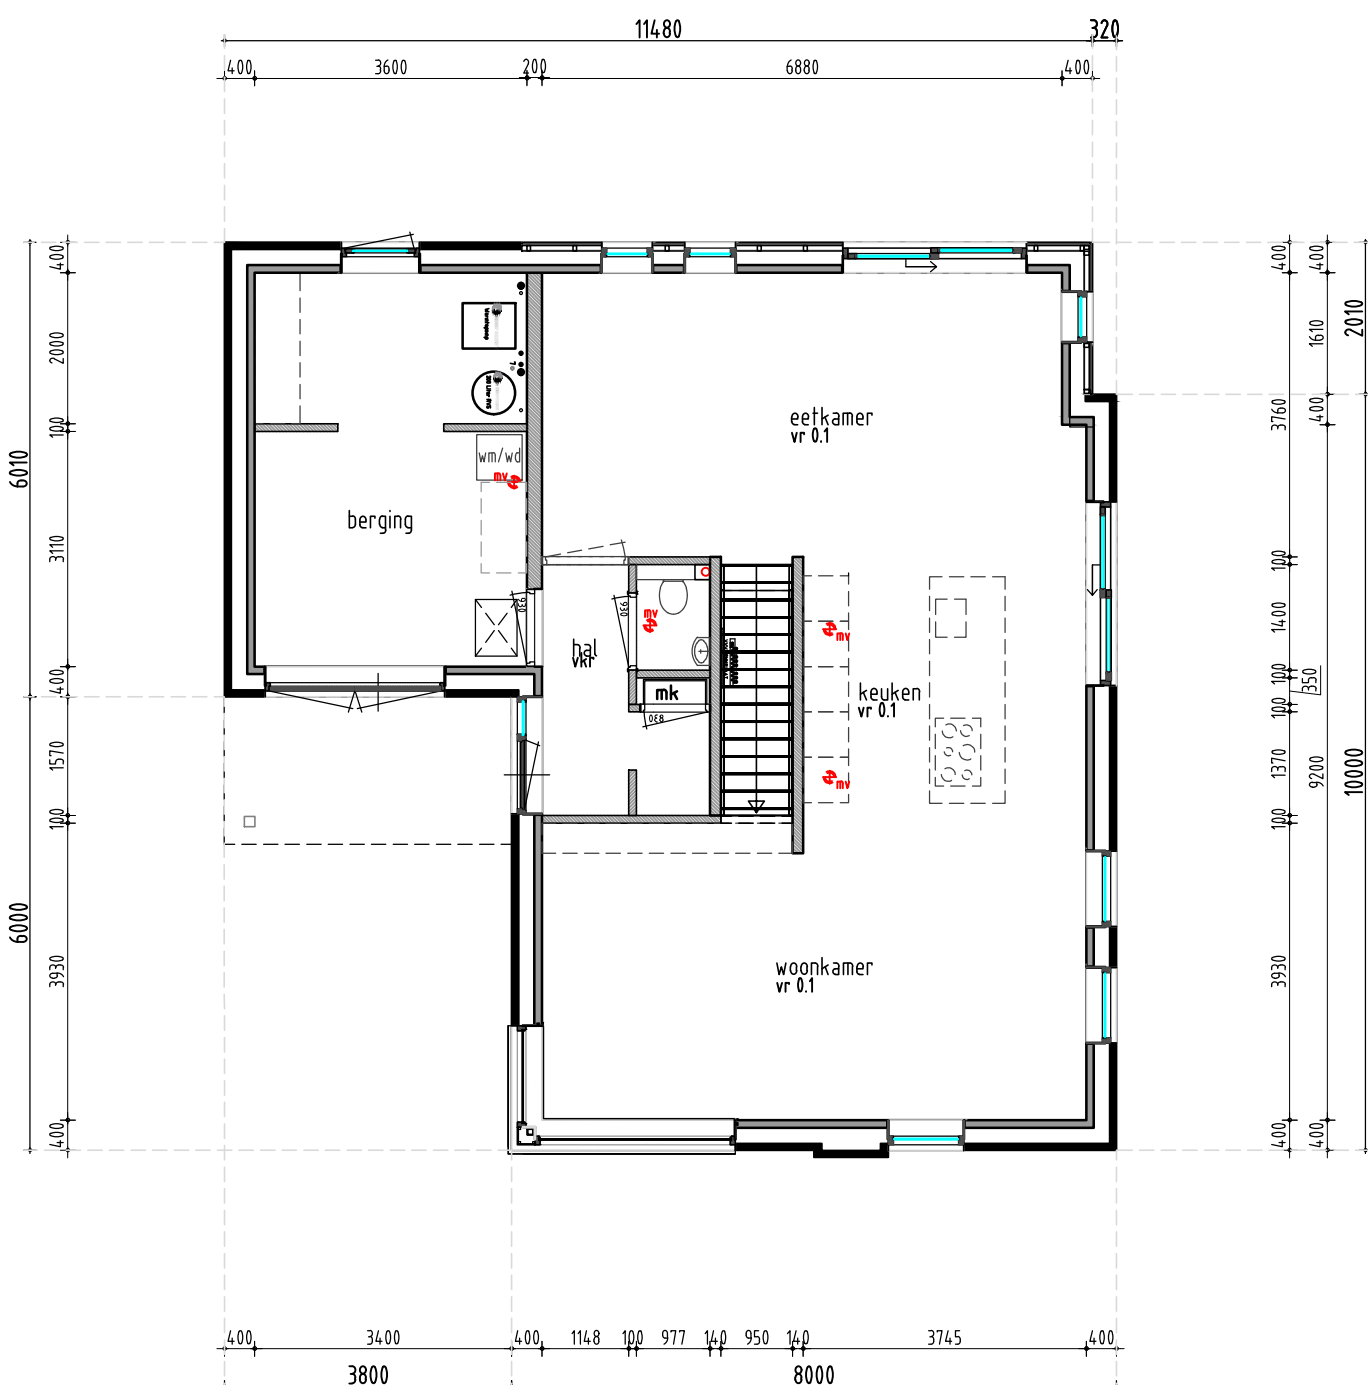

beganeground

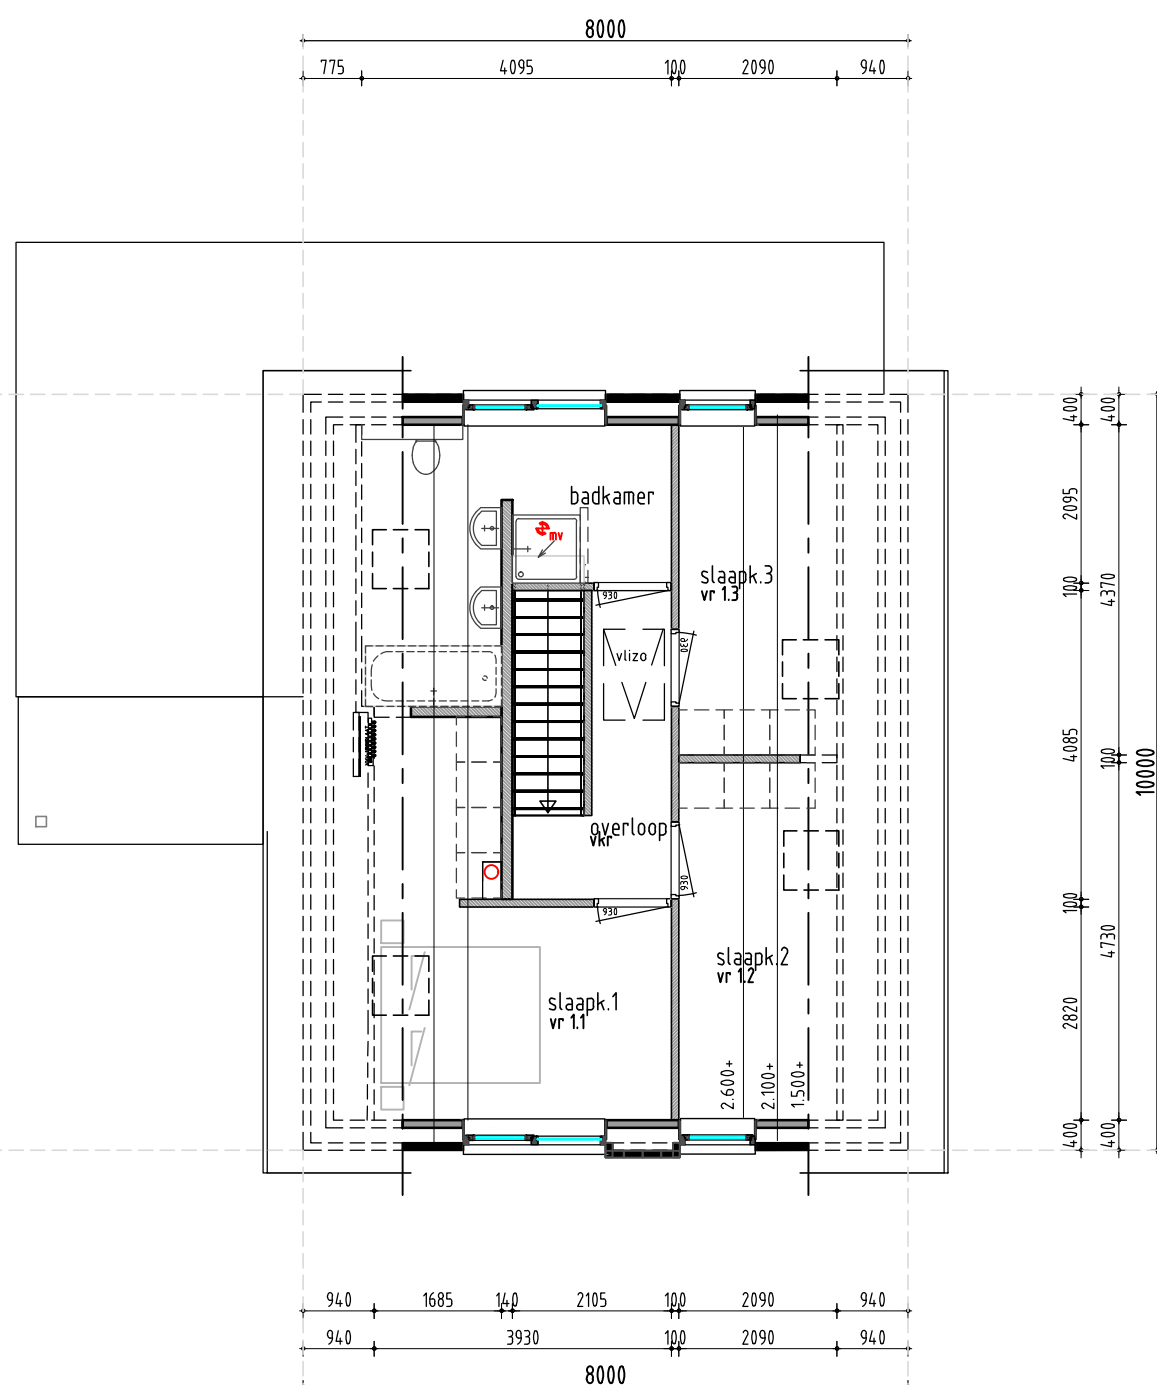

1e verdieping

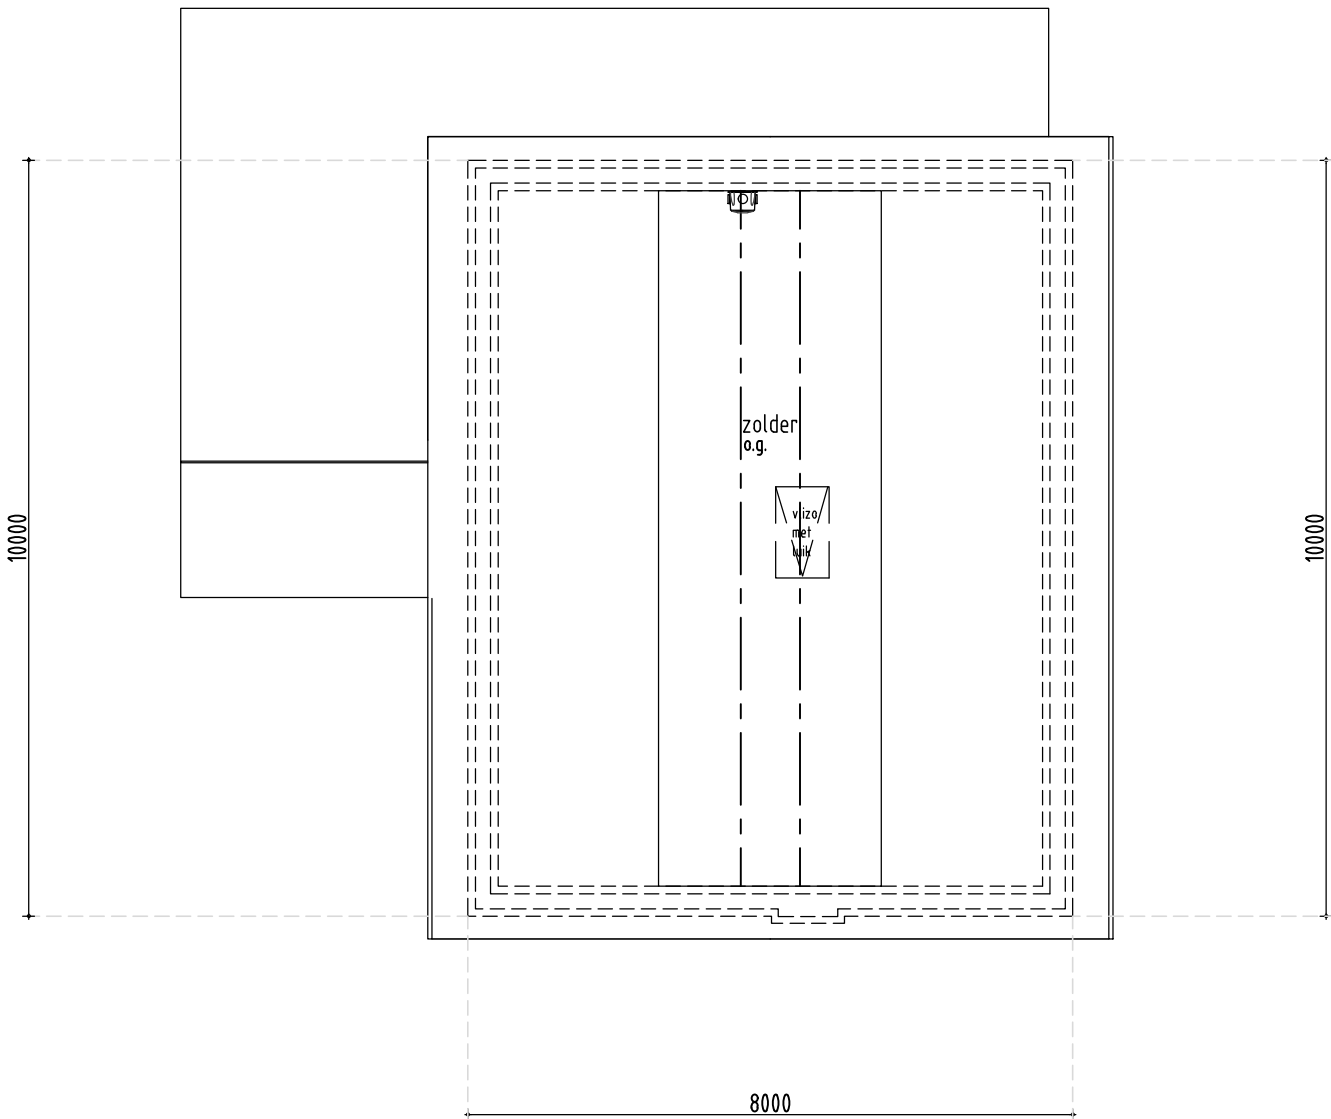

zolder

algemeen

Verwarming

- de verwarmings installatie bestaat uit een warmtepomp conform specificatie van de BENG-berekening

Elektra

- elektra keken volgens de leidingtekening
- minimaal 2 geaarde dubb. wcd's over 2 groepen verdeeld, en een losse leiding en doos t.b.v. perloex wcd
- wcd's geaard uitvoeren en plaatsen op 30cm.+Peil
- max. hal overloop berging en bijseken dan op 105 cm -peil of als vermeld op tekening

Maatvoering aansluitingen elektra en cv installatie volgens tekening installateur/ leverancier en technische omschrijving.

Ventilatie

- loevoer van verse lucht geschiedt d.m.v. ventilatie-roosters/afw systeem
- type, aantal en plaats volgens ventilatieberekening
- afvoer van gebruikte lucht geschiedt mechanisch.
- nietekast door kier onder deur

Afmetingen

- voor sanitair en heplwerk is uitgegaan van standaard elementen, mits anders aangegeven.
- de binnendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 880mm
- de deurhoogte is 2350mm
- de buitendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 930mm
- de deurhoogte is 2350mm
- 2cm detail t.p.v. voordeur

NEN normen

Drinkwater

- NEN 1006

Elektra

- NEN 1001 (10A, 3A)

Ventilatie

- NEN 1067 (2551, 2751)

Daglicht

- NEN 1057

Openbare

- NEN 2580

Vak en BWA

- NEN 325

Geluidwering

- NEN 5177

Inbraakvermoeheid

- NEN 1587 (5096)

Brand

- NEN 6102, 6469, 6471, 6472, 9073

Fractur

- NEN 2178

luchtvolumestroom

- NEN 2486

renvooi

- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
- De gehele woning dient ral en muiswerend worden uitgevoerd.
- De weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand dient 30 minuten te zijn.
- De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (NEN 6065)
- Rook gas afvoerkanaalen dienen brand en rookwerend te worden afgetimmerd.
- De woning is 1 brandcompartiment.
- Rookmelders (22v) onderling gekoppeld en voldoen aan de NEN 2555
- Toegangsdeuren tot woningen, verblijfs- toilet, badruimtes, vrije doorgang min 0.85 x 2300 mm
- Hoogte verschil t.p.v. 1 toegangsdeur van de woning tov het onliggend terrein is < 0.02 m.
- De gehele woning regen en vochtwerend uitvoeren.
- Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingenconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakvermoeheids klasse 2
- Geluidwering scheidingenconstructies tussen onderlinge verblijfsruimten in de woning voldoen aan -32 dba.
- Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt dan vloer en wandtegels.

afkortingen

ak	afzuigkap
vbk	vorst vrije buitenkraan
c	closeit
cv	cv-aantal
d	douche
db	deurbel
f	fonteinje
g	gootsteen
hwa	hemelwater afvoer
kk	koelkast
koekl.	koelkleiding
mv	mechanische ventilatie
ol	ontspanningsleiding
os	ontstoppingsstuk
r	radiator
sk	sukasten
schobut	schroefstuk
v	vloerventilatiekoeler
vr	ventilatiekoeler kozijn
vv	vaalwasser
vwa	vulwater afvoer
wcd	wandcontactdoos
wm	wasafwasmal
wd	wasdroger
wt	wastafel
v-vv	verdelter vloerverwarming
vt	ruimtelementaal
rv	referentie vloer

renvooi

-----	binnenspuwblad, HSB
-----	metseiwerk
-----	binnenspuwblad, beton
-----	binnenwand, beton
-----	WBDB 30min. zelfsluitend

afmetingen

BRUTO VLOEROPPERVLAK	
hoofdbouw	187 m²
aanbouw	38 m²
totaal	225 m²

BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	466 m³
aanbouw	118 m³
totaal	584 m³