




voorgevel

rechtergevel


achtergevel

linkergevel

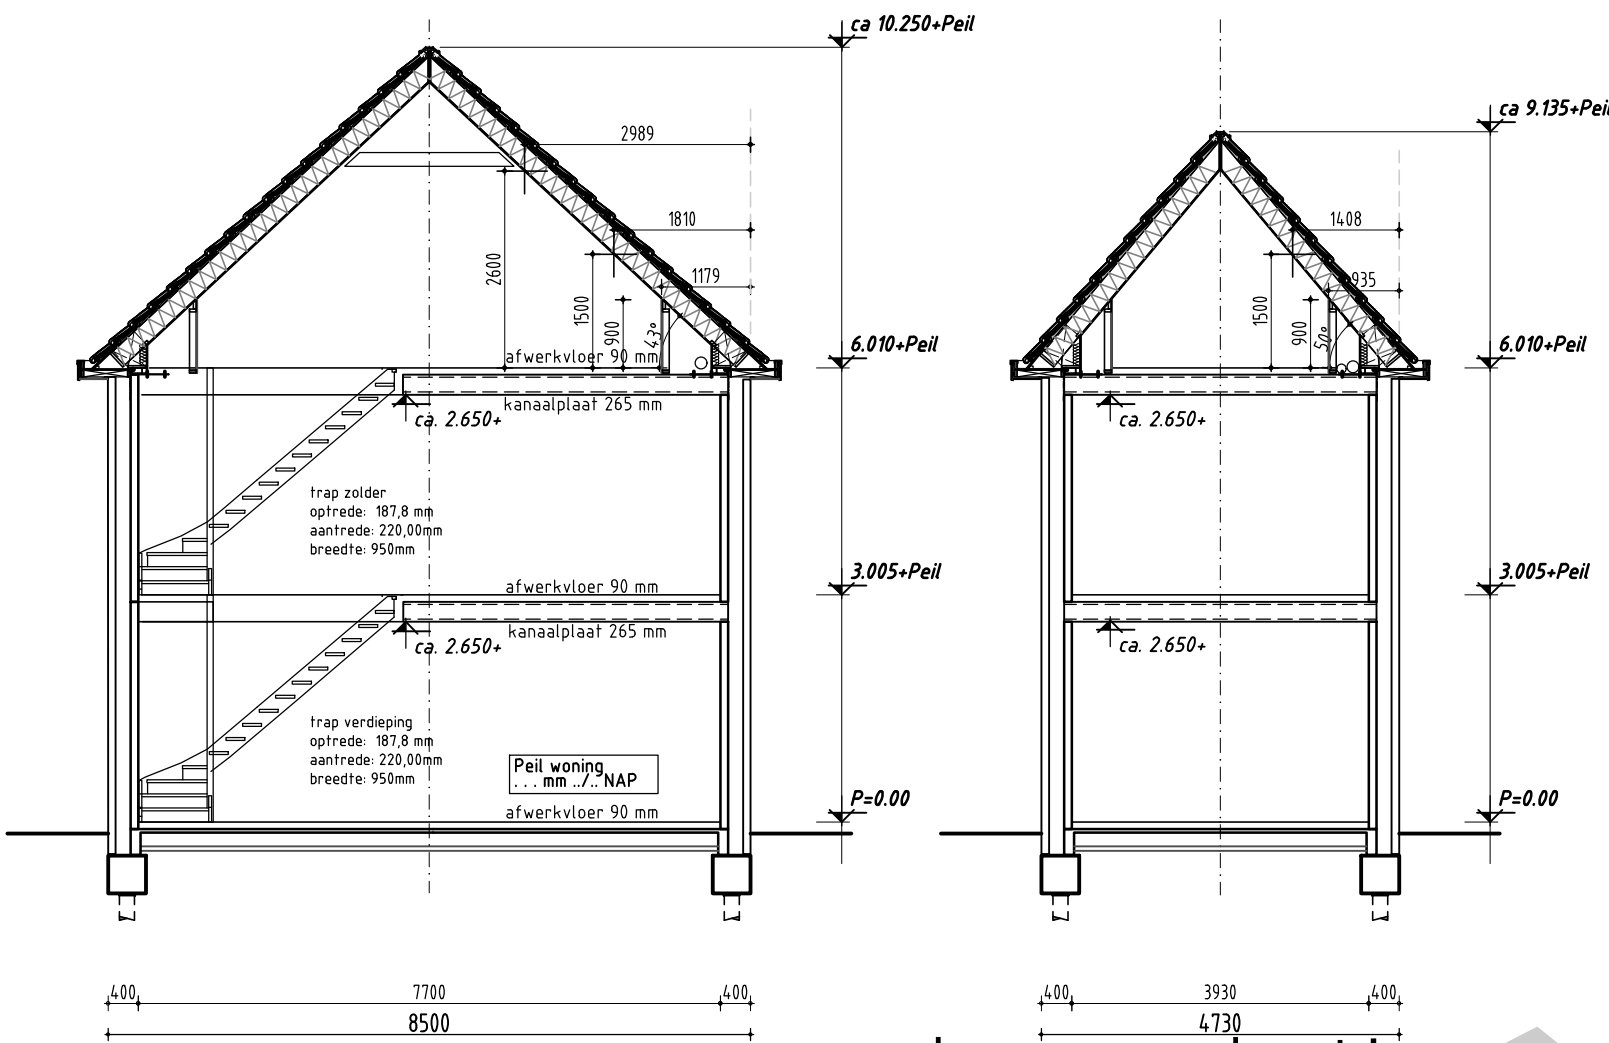


doorsnede hoofdbouw


doorsnede timpaan

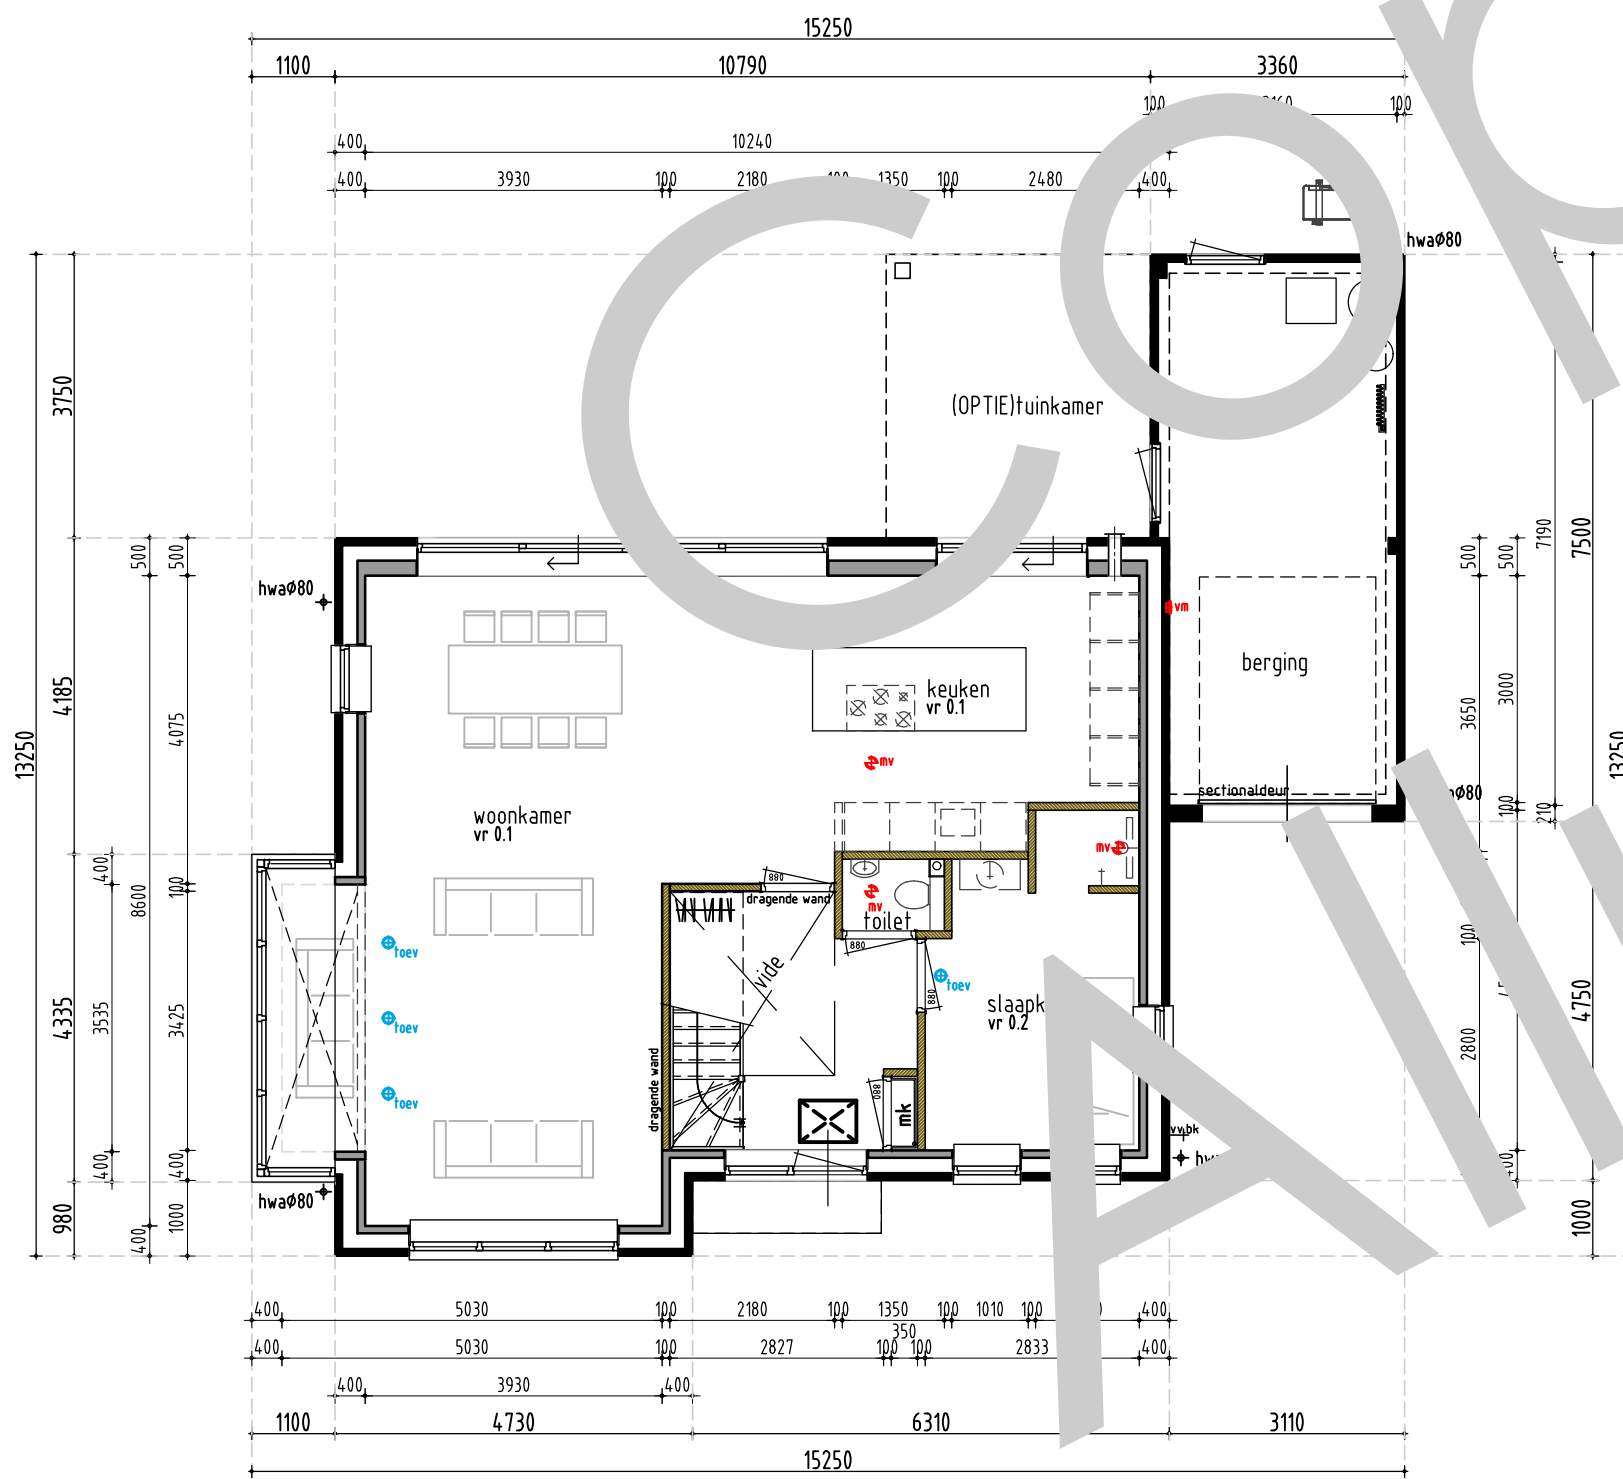

begane grond

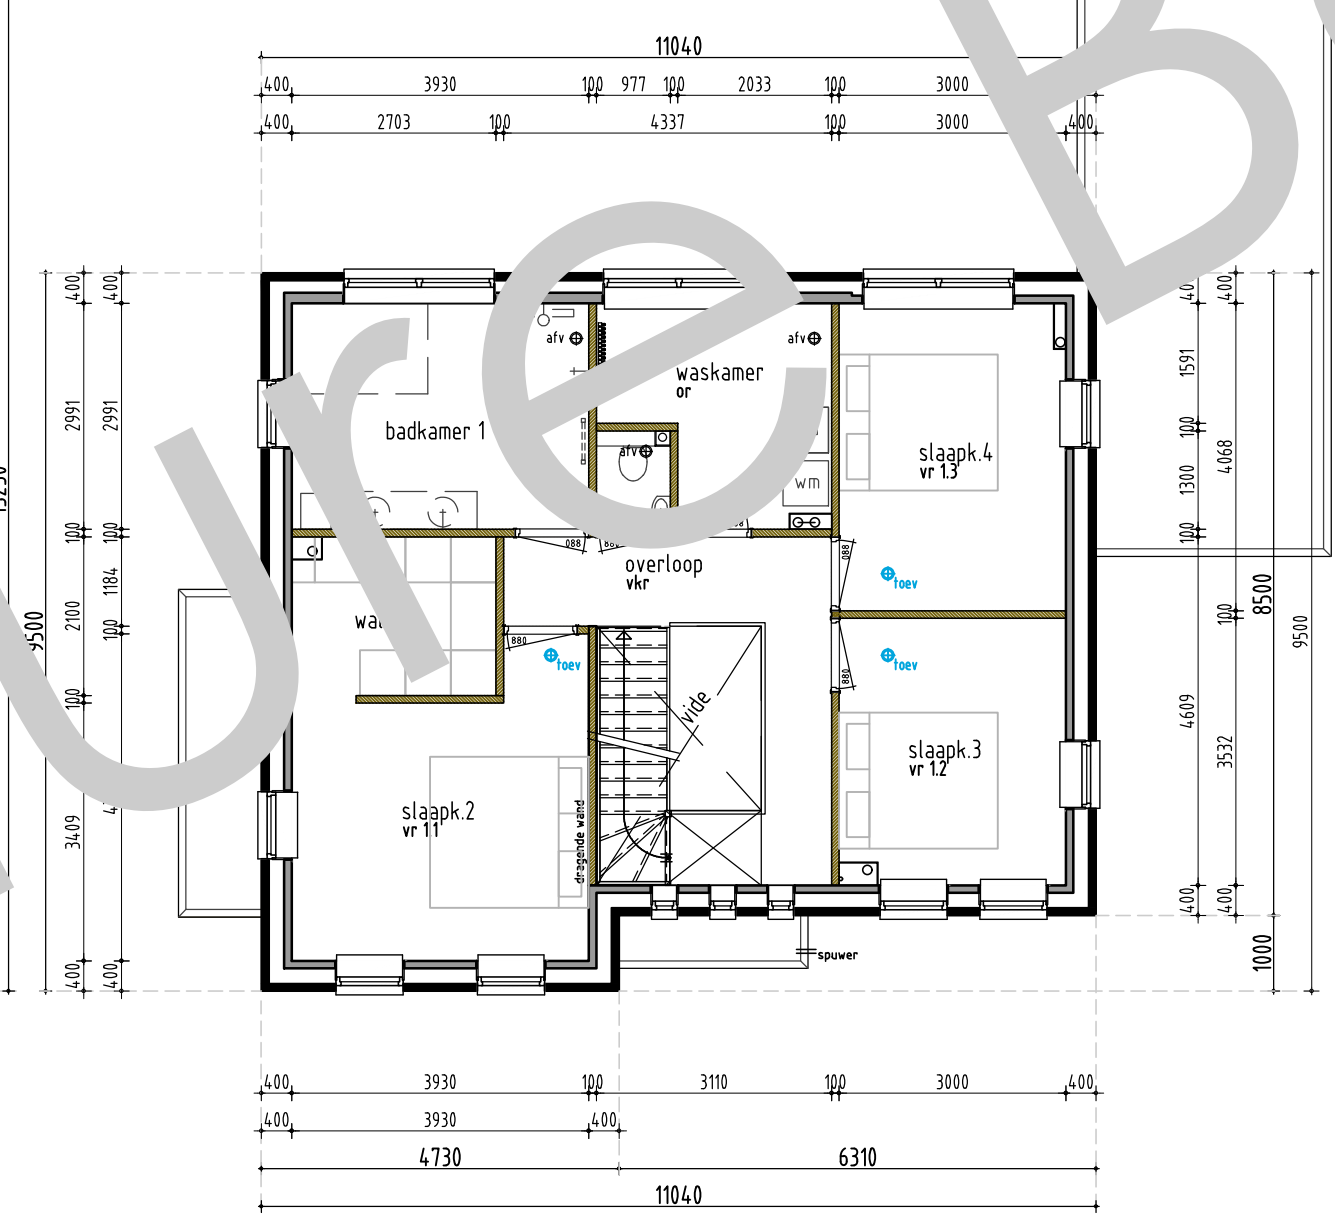

1e verdieping

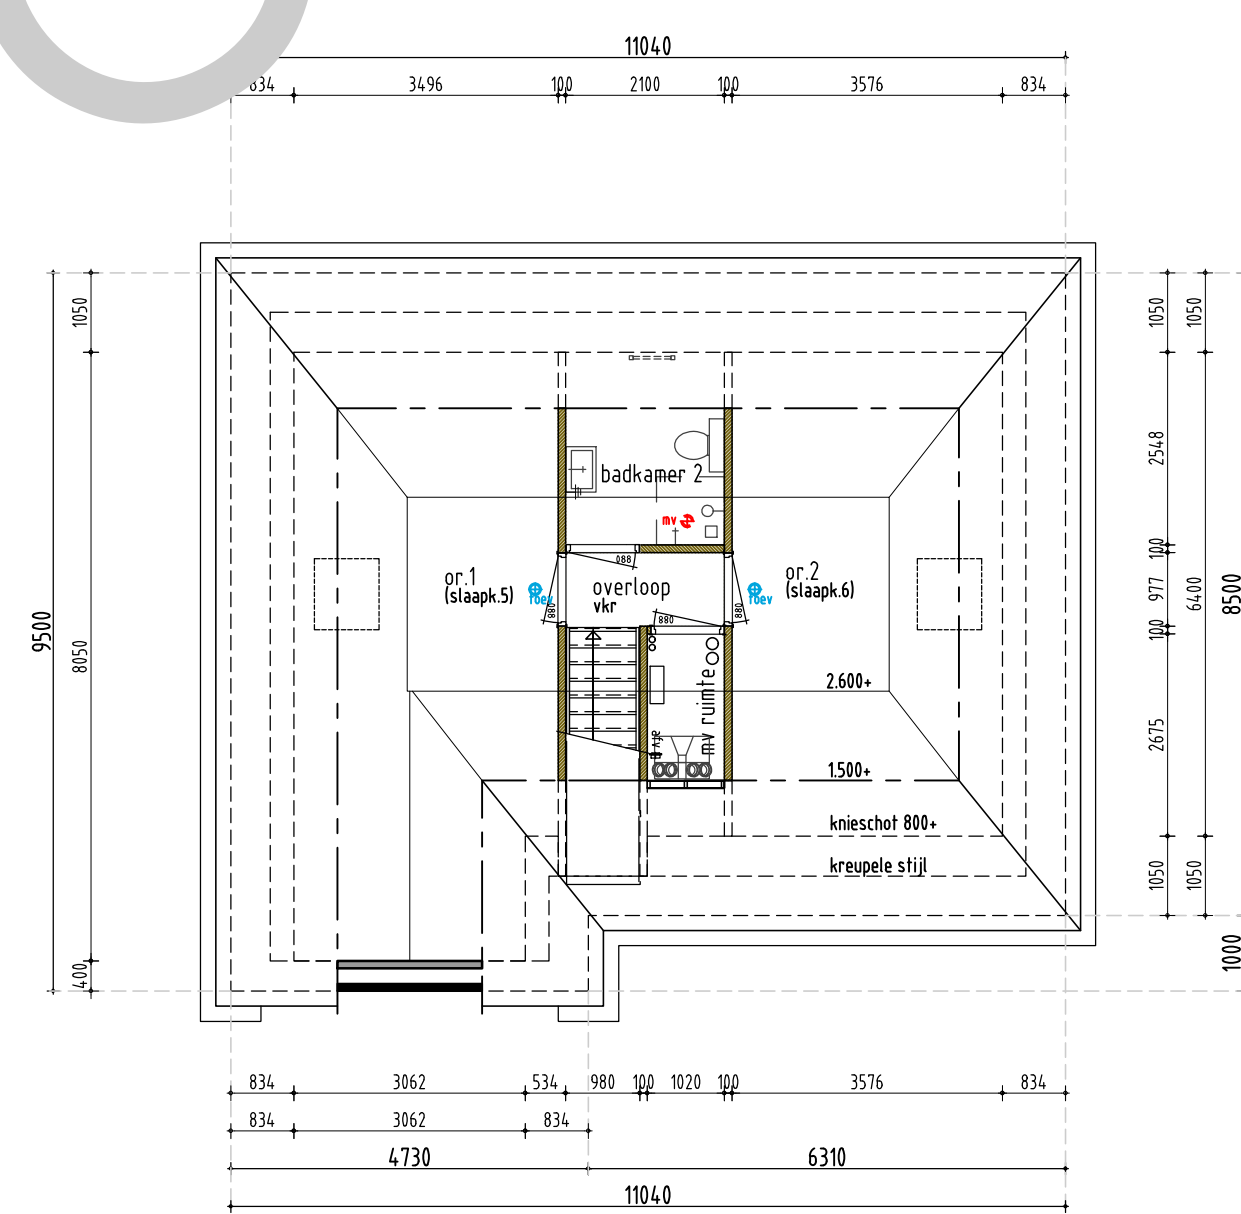

zolder

algemeen			
Verwarming - de CV-installatie bestaat uit een warmtepomp conform specificatie van de EPC-berekening	Maatregelen - isolatie van dak, vloer en buitenmuren - mechanische ventilatie met warmteterugwinning	Afmetingen - voor sanitair en tegelwerk is uitgegaan van standaard elementen, mits anders aangegeven	NEN normen - NEN 1010 - NEN 1011 - NEN 1012 - NEN 1013 - NEN 1014 - NEN 1015 - NEN 1016 - NEN 1017 - NEN 1018 - NEN 1019 - NEN 1020 - NEN 1021 - NEN 1022 - NEN 1023 - NEN 1024 - NEN 1025 - NEN 1026 - NEN 1027 - NEN 1028 - NEN 1029 - NEN 1030 - NEN 1031 - NEN 1032 - NEN 1033 - NEN 1034 - NEN 1035 - NEN 1036 - NEN 1037 - NEN 1038 - NEN 1039 - NEN 1040 - NEN 1041 - NEN 1042 - NEN 1043 - NEN 1044 - NEN 1045 - NEN 1046 - NEN 1047 - NEN 1048 - NEN 1049 - NEN 1050 - NEN 1051 - NEN 1052 - NEN 1053 - NEN 1054 - NEN 1055 - NEN 1056 - NEN 1057 - NEN 1058 - NEN 1059 - NEN 1060 - NEN 1061 - NEN 1062 - NEN 1063 - NEN 1064 - NEN 1065 - NEN 1066 - NEN 1067 - NEN 1068 - NEN 1069 - NEN 1070 - NEN 1071 - NEN 1072 - NEN 1073 - NEN 1074 - NEN 1075 - NEN 1076 - NEN 1077 - NEN 1078 - NEN 1079 - NEN 1080 - NEN 1081 - NEN 1082 - NEN 1083 - NEN 1084 - NEN 1085 - NEN 1086 - NEN 1087 - NEN 1088 - NEN 1089 - NEN 1090 - NEN 1091 - NEN 1092 - NEN 1093 - NEN 1094 - NEN 1095 - NEN 1096 - NEN 1097 - NEN 1098 - NEN 1099 - NEN 1100

renvooi		afkortingen	
- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit - De gehele woning dient rat en muswerend worden uitgevoerd - De weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand dient 30 minuten te zijn - De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (NEN 6065) - Rook gas afvoerkanaal dienen brand en rookwerend te worden afgetimmerd - De woning is 1 brandcompartiment - Rookmelders (220v) onderling gekoppeld en voldoen aan de NEN 2555 - Toegangsdeuren tot woningen, verblijfs- toilet, badruimte: vrije doorgang min 885 x 2300 mm - Huigle verschil typ 1 toegangsdeur van de woning tov het onliggend terrein is - 0.02 m - De gehele woning regen en vochtwerend uitvoeren - Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidsconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakwerendheids klasse 2 - Geluidswering scheidsconstructies tussen onderlinge verblijfsruimten in de woning voldoen aan -20 dba - Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt dmv vloer en wandtegels		- ak afzuigkap - bk buitenkruis - c close - cv cv-ketel - d douche - db deur - f fontein - g gootsteen - hwa hot water - kk koelkast - kk koelkast - mev mechanische ventilatie - ol ol - os ontstoppingstuk - r radiator - rc plint/radiator - sk suskasten - sp schroef - v vloer - vr vloer - vr ventilatiekozijn - vw vaatwasser - wcd wandcontactdoos - vm wasautomaat - wd wasdroger - wt wastafel - vas-box Buva Viral air system vent box - vas-1 Buva central bedienings-unit - vas-2 Buva bedieningspunt-badk	

afmetingen	
BRUTO VLOEROPPERVLAK	
hoofdbouw	300 m ²
aanbouw	25 m ²
totaal	325 m ²

renvooi	
-----	binnensponwblad, HSB
=====	metseiwerk
=====	binnensponwblad, beton
=====	binnenwand, beton
~~~~~	WBOD 30min. zelfsluitend

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.