





voorgevel




rechtergevel

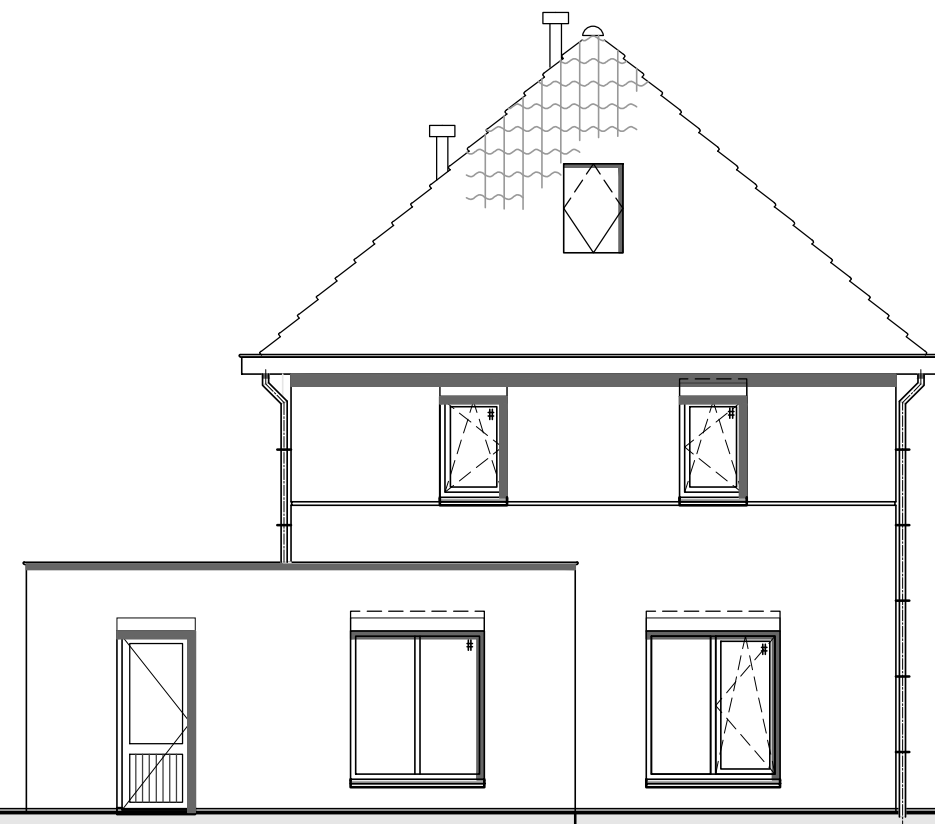


achtergevel

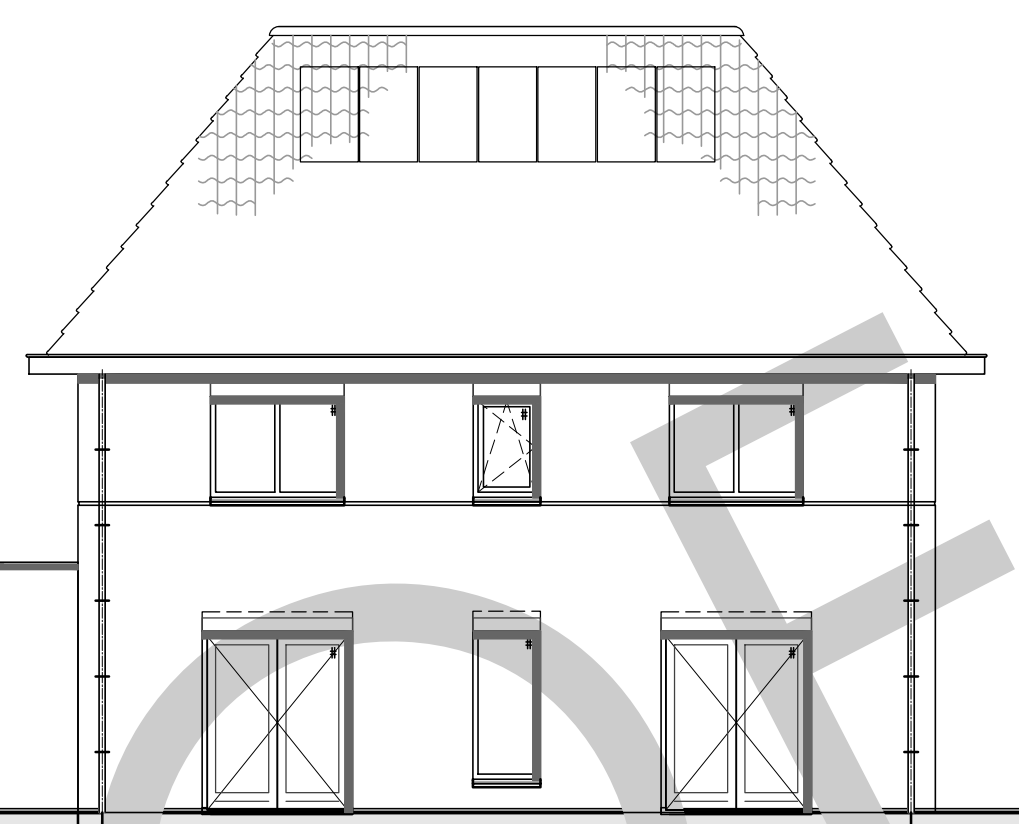


linkergevel

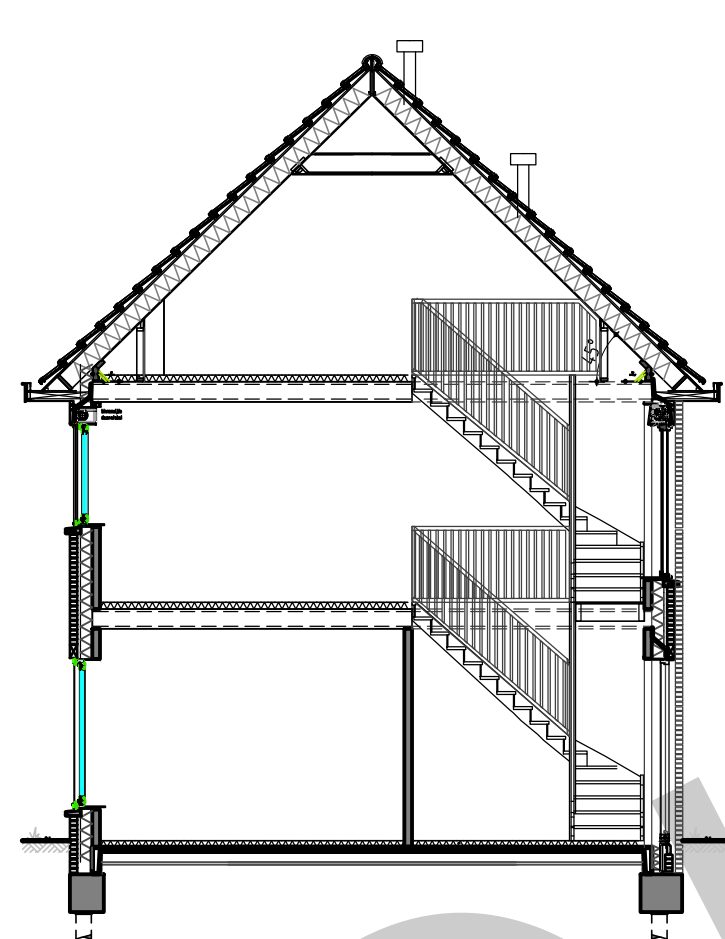


dwarsdoorsnede

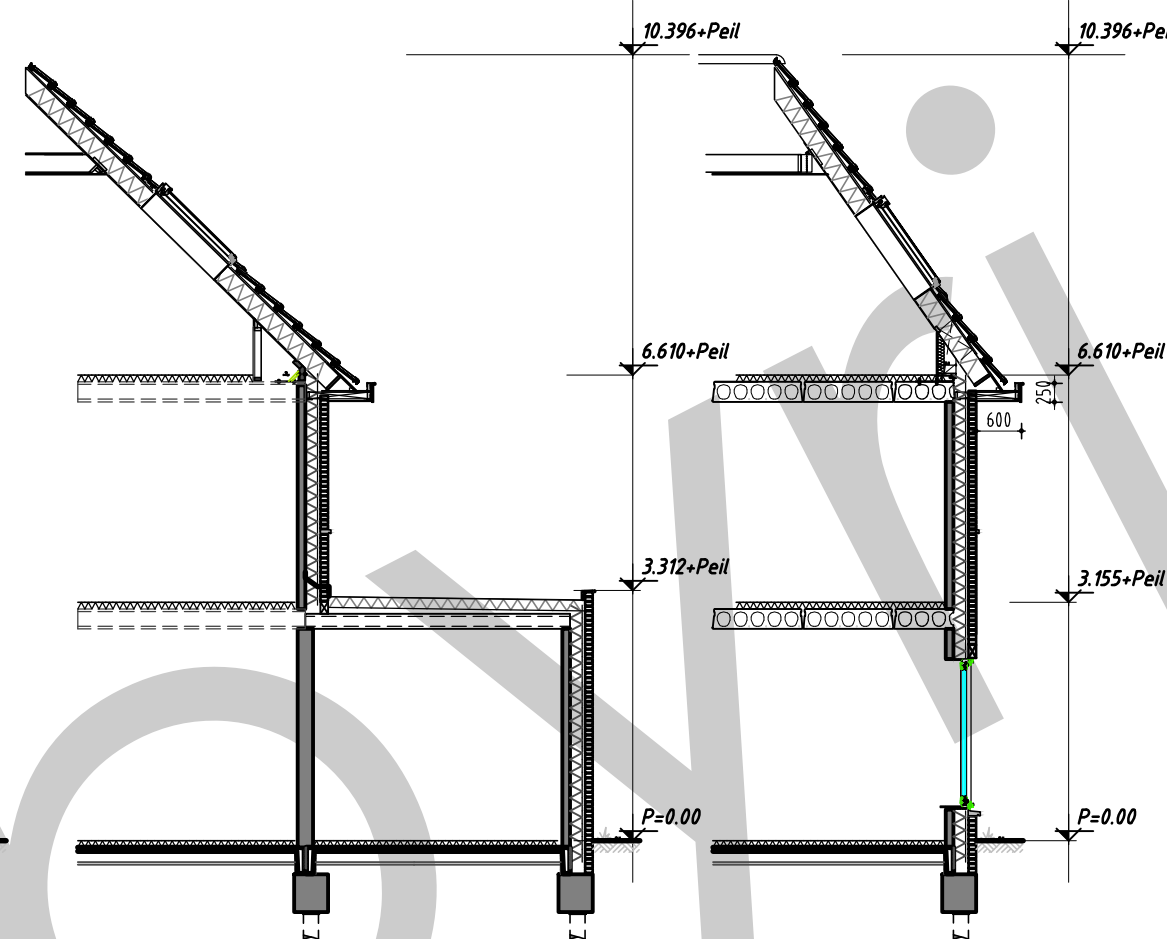


langsdoorsnede

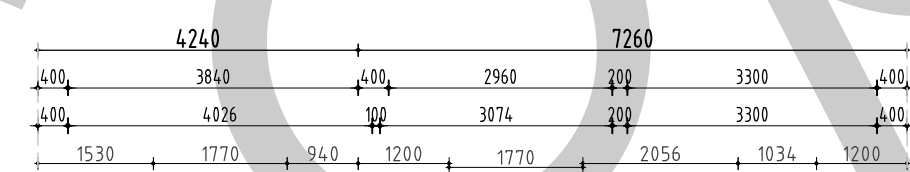

beganeground

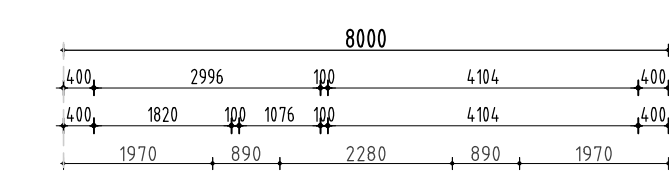

1e verdieping

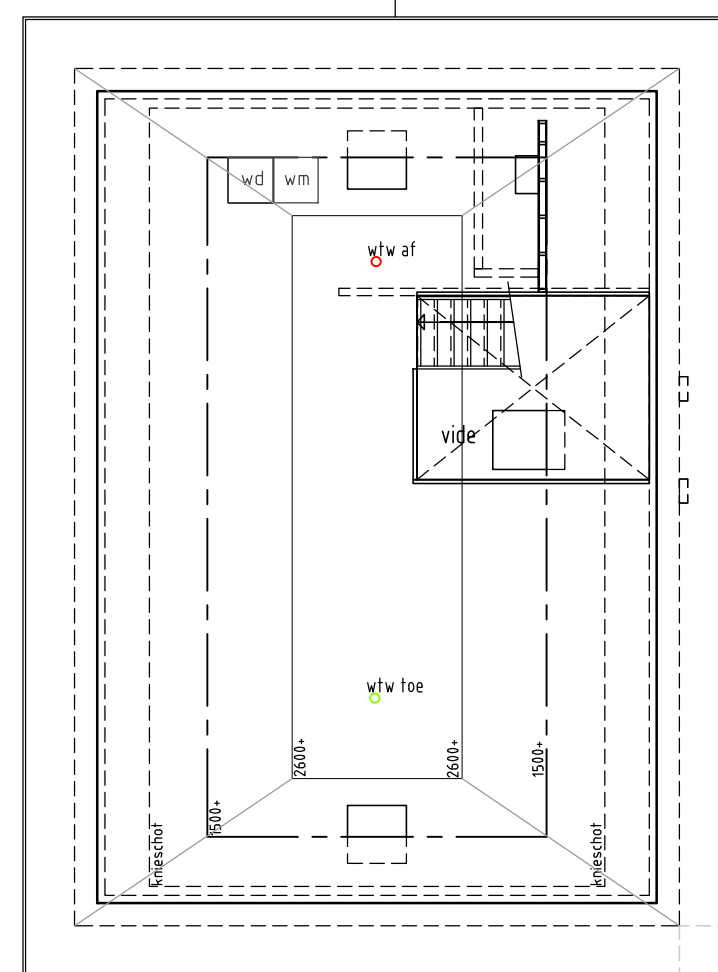

2e verdieping

algemeen		NEN normen	
Verwarming	de verwarmingsinstallatie aan de hand van een warmtepomp conform de EPC-berekening	Afmetingen	afmetingen van de installatie conform de EPC-berekening
Elektrische installatie	elektrische installatie conform de EPC-berekening	Maatvoering aansluiting	maatvoering aansluiting conform de EPC-berekening
Technische omschrijving	technische omschrijving van de installatie	Technische omschrijving	technische omschrijving van de installatie
Ventilatie		NEN normen	
- toevoer van verse lucht		- NEN 1006	
- gescheiden dmv. ventilatie-roosters of w.v. systeem		- NEN 1007 (2551, 2751)	
- type, aantal en plaats		- NEN 1008	
volgens ventilatieberekening		- NEN 1009	
- afvoer van gebruikte lucht		- NEN 1010	
- gescheiden mechanisch		- NEN 1011	
- meterkast door kier onder deur		- NEN 1012	

renvooi		afkortingen	
• Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit	• De gehele woning dient rai en muurverend worden uitgevoerd.	ak	afzuigkap
• De weerstand van de bouwconstructie tegen bezijken bij brand dient 30 minuten te zijn.	• De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (NEN 6065)	bk	buitenkraan
• Rook gas afvoerkanalen dienen brand en rookwerend te worden afgeleverd.	• De woning is 1 brandcompartiment.	c	close
• Rookmelders (220V) onderling gekoppeld en voldoen aan de NEN 2555	• Toegangsdeuren tot woningen, verbijs- toilet, badruimte: vrije doorgang min 85 x 2300 mm	cv	cv-ketel
• Hoogte verschil t.p.v 1 toegangsdeur van de woning tot het onliggend terrein is < 0,02 m	• De gehele woning regen en vochtwerend uitvoeren.	d	douche
• Deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakwerendheids klasse 2	• Geluidswering scheidingconstructies tussen onderlinge verbijsruimten in de woning voldoen aan > 20 dba	db	deurbel
• Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt dmv vloer en wandtegels.		f	fontein
		g	gootsteen
		hwa	hemelwater afvoer
		ik	koelkast
		koopl.	koelkleiding
		mv	mechanische ventilatie
		ot	ontspanningsleiding
		os	ontstoppingsstuk
		r	radiator
		rt	plaatradiator
		sk	suckkasten
		sp	schroep
		v	vloer ventilatiekoeler
		vr	ventilatorrooster kozijn
		vw	vaalwasser
		vwa	vulwater afvoer
		wf	wastafel
		wth	wandcontactdoos
		wd	wasafwasm
		wd	wasdroger
		wt	wastafel
		vas-box	Boxa Viva air system vent box
		vas-1	buva central bedienings-unit
		vas-2	buva bedieningsunit-badk.

afmetingen	
BRUTO VLOEROPPERVLAK	
hoofdbouw	257 m²
aanbouw	43 m²
totaal	300 m²
BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	749 m³
aanbouw	140 m³
totaal	889 m³

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.