



voorgevel

rechtergevel

achtergevel

linkergevel

algemeen

Verwarming

- de verwarmingsinstallatie bestaat uit een warmtepomp conform specificatie van de EPC-berekening

Elektra

- electra keuken volgens de keukentekening
- minimaal 2 geaarde en een over 2 geaarde kabel, en een losse leraar, zoals f.b.v. per meter
- wand uitvoeren en op 30cm +peil
- al overloop berging en dan op 105 cm +peil of als op tekening

Maatvoering aansluiting

- installatie voor leverancier en technische tekening

Ventilatie

- toevoer van verschoot geschied d.m.v. v. systeem
- aantal en plaats van ventilatie
- afvoer van gebruikte lucht gestroomd mechanisch
- meter voor kier onder de

Afmetingen

- voor sanitair en tegelwerk is uitgegaan van standaard elementen, mits anders aangegeven.
- de binnendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 880mm (opdekl, tenzij anders vermeld)
- de deurhoogte is 235mm
- de buitendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 930mm
- de deurhoogte is 235mm
- 2cm detail f.p.v. voordeur

NEN normen

Drinkwater

- NEN 1006

Elektra

- NEN 1010 (1041, 1041)

Ventilatie

- NEN 1081 (1055, 1055)

Daglicht

- NEN 1057

Overstroom

- NEN 2580

Wiel en WAA

- NEN 3075

Geluidswering

- NEN 1077

Inbraakwerendheid

- NEN 1087 (1040)

Brand


- NEN 6702, 6865, 6871, 6872, 9873

f-factor


- NEN 1078

luchtvolumestroom


- NEN 2066

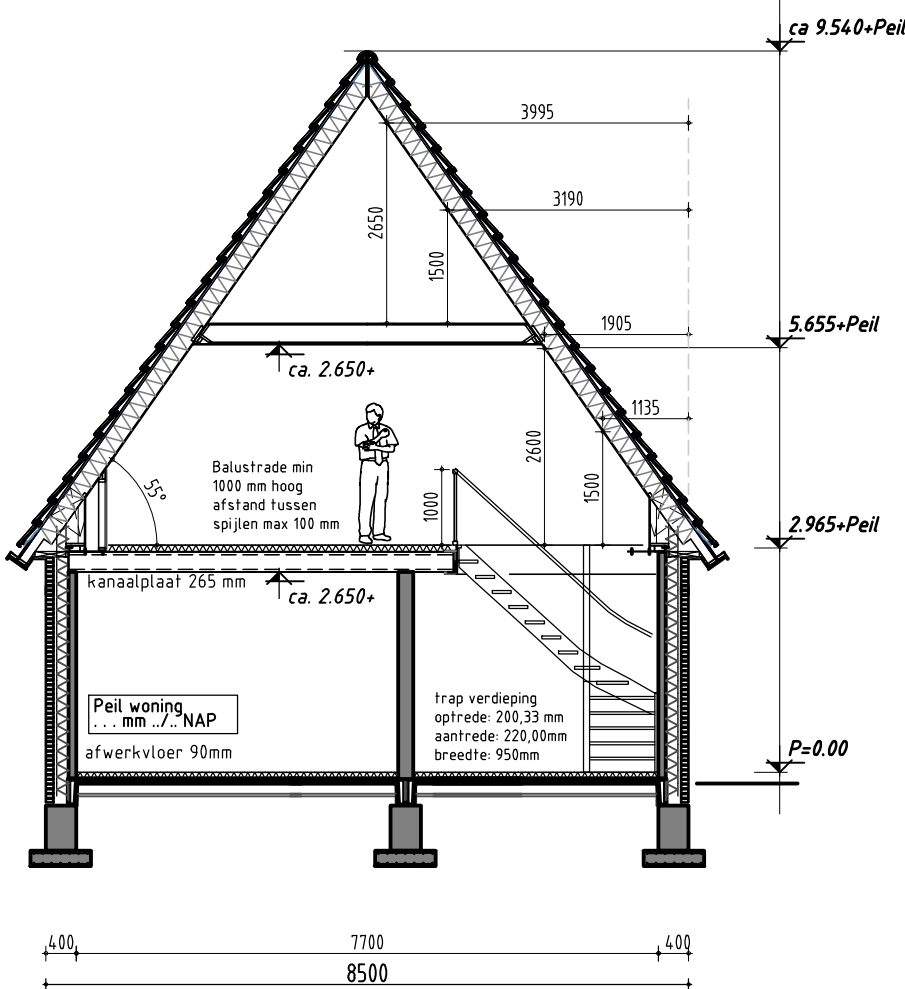


doorsnede hoofdbouw

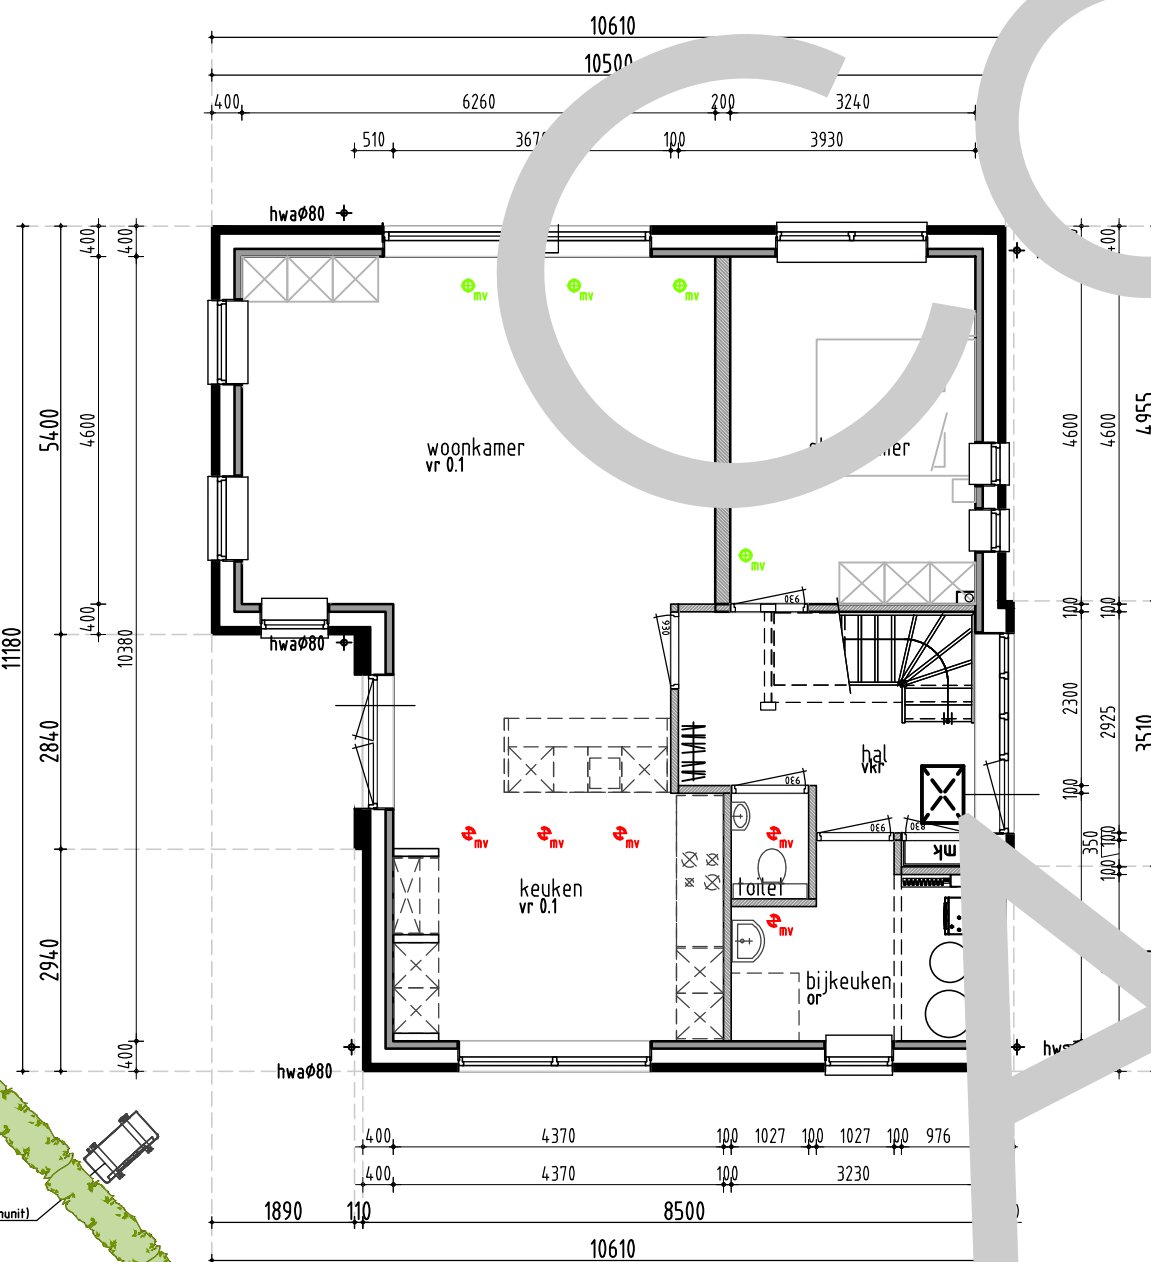

beganeground

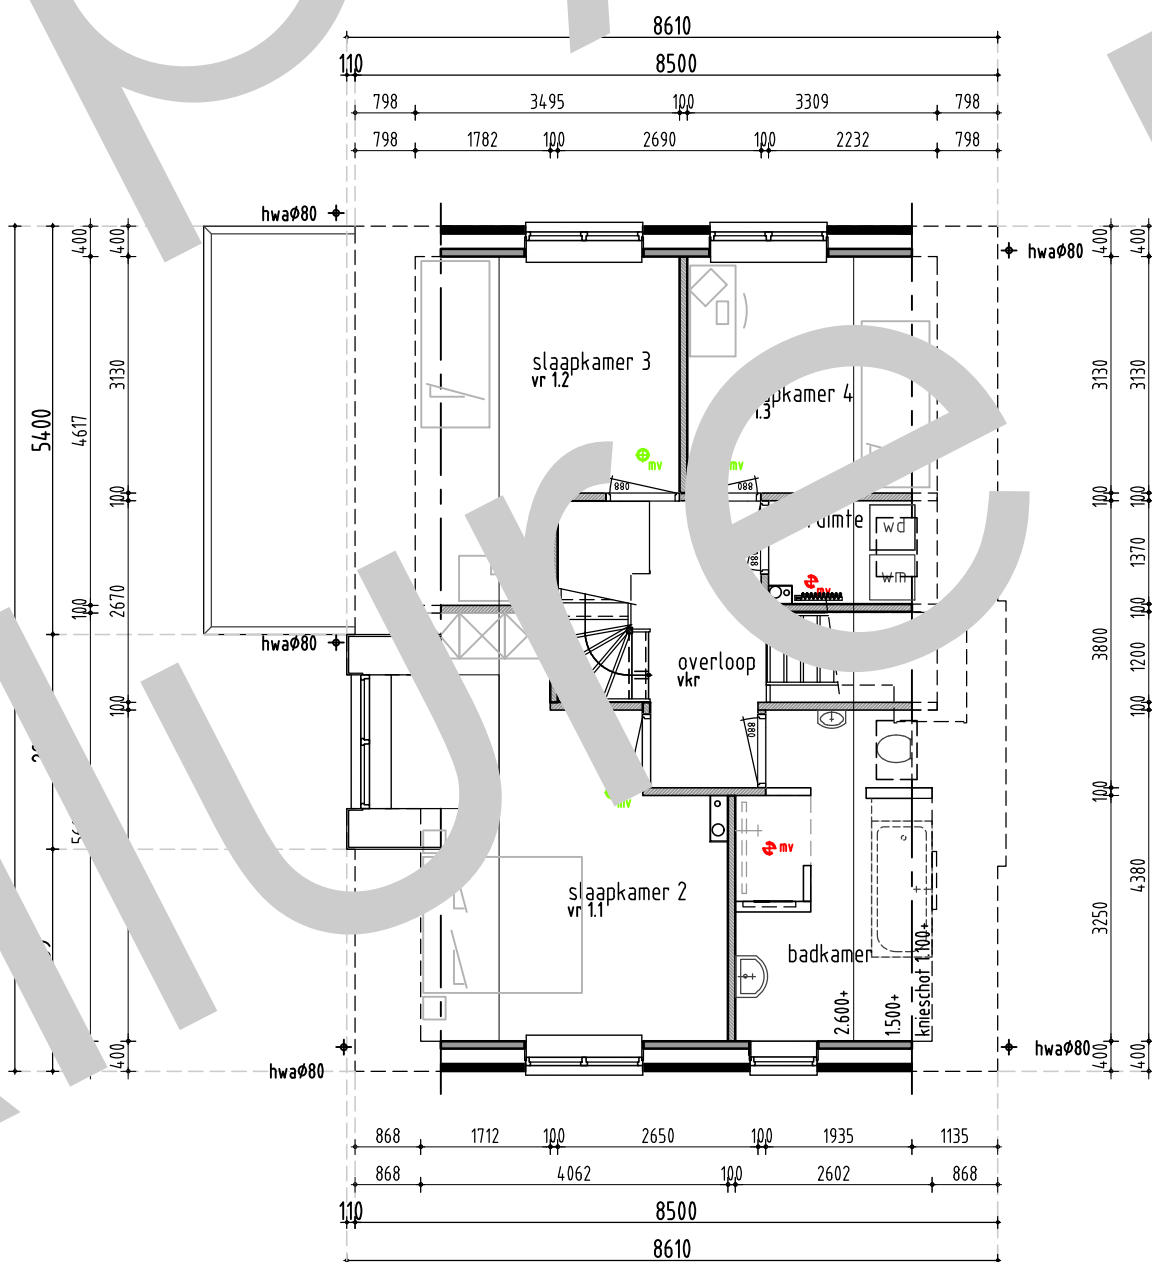

1everdieping

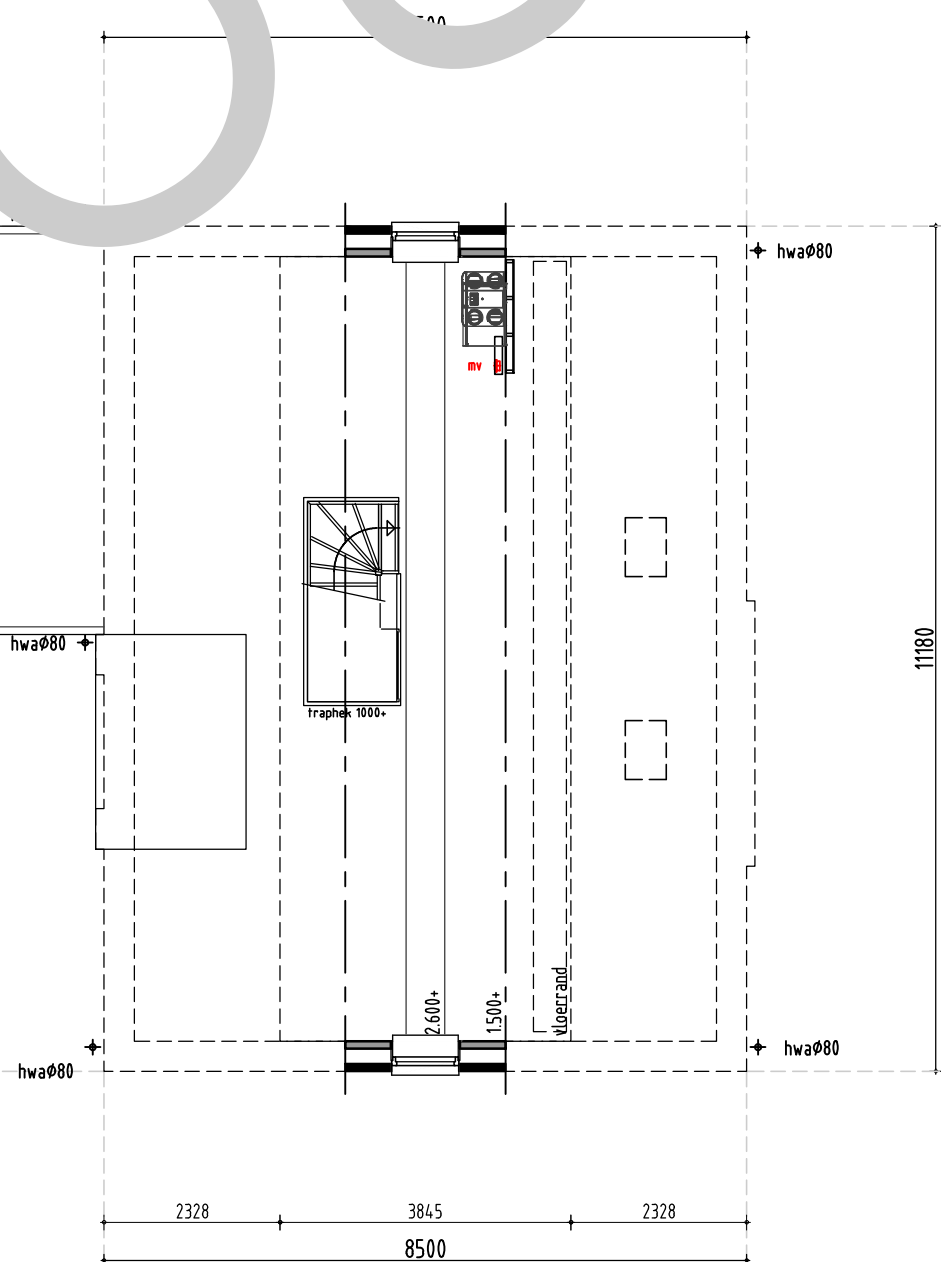

2everdieping

renvooi

- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
- De gehele woning dient rai en muurverend worden uitgevoerd
- De weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand dient 30 minuten te zijn
- De gehele woning dient zoveel als mogelijk te worden vervaardigd uit rook en brandveilige materialen (Nen 6065)
- Rook gas afvoerkanaal dient brand en rookverend te worden afgeleverd
- De woning is 1 brandonpartiment
- Rookmelders (220v) onderling gekoppeld en voldoen aan de Nen 2555
- Toegangsdeuren tot woningen, verhuur- toilet, badruimes
- vrije doorgang min. 0.85 x 2300 mm
- Hoogte verschil f.p.v. 1 toegangsdeur van de woning tov het onliggend terrein is - 0.02 m.
- De gehele woning regen en vochtwerend uitvoeren
- Deuren, ramen en kozijnen in de uilwendige scheidingconstructie van de woning dienen te voldoen aan inbraakwerendheids klasse 2
- Geluidswering scheidingconstructies tussen onderlinge verhuurruimten in de woning voldoen aan -20 dba
- Vloeren en wanden sanitaire ruimten worden waterdicht afgewerkt div vloer en wandregels

afkortingen

ab	afzuigkap
bk	buitenruimte
c	close
cv	cv-ketel
d	douche
db	deurbel
f	fonteinje
g	gasfornie
hwa	hemelwater afvoer
kk	koelkast
koelk	koelkleding
mv	mechanische ventilatie
ol	ontspanningsleiding
os	ontspanningsstuk
r	radiator
rc	plint radiator
sk	sukasten
sp	schroep
v	ventilatiekoeler
vr	ventilatorooster kozijn
vw	vaalwasser
vwa	vallwater afvoer
wcd	wandcontactdoos
wn	wasautomaat
wd	wasdroger
wt	wastafel
vas-box	buva Vital air system vent box
vas-1	buva central bedienings-unit
vas-2	buva bedieningsunit-badk.

afmetingen	
BRUTO VLOEROPPERVLAK	
hoofdbouw	296 m²
aanbouw	— m²
totaal	296 m²
BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	651 m³
aanbouw	— m³
totaal	651 m³

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.